

**緑が丘町地域
防災訓練に参加**

飲料水給水訓練として設置した応急給水栓から、給水袋（容量6ℓ）に水を入れ、リュックサック状にして背負う体験をしました。この活動を通して、水の大切さを知り、災害発生時に慌てず給水活動ができるよう、啓発に努めています。



第61回水道週間

6月1日～7日

「いつもの水 いつもの水に 日々感謝」



期間中、水道お客様センター（上下水道部庁舎内）来庁者に「粗品」を進呈します。

◀ 出典
（公社）日本水道協会

（市）水道業務課 営業係

平成30年度 水質検査結果

三木の水道はすべて水質基準を満たしています

（平成30年4月～31年3月） * 年間平均値

（市）水道工務課 施設係

項 目	水質基準値	配 水 区 域 名										
		三木山	東 部	西 部	脇 川	広 野	自由が丘	城 山	小 林	北 部	みなぎ台	畑 枝
一 般 細 菌	100個/㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg / ℓ 以下	15	12	12	15	13	12	16	18	15	16	15
有 機 物	3 mg / ℓ 以下	0.3未満	0.9	0.3未満	0.4	0.3未満	0.8	0.3未満	0.3未満	0.7	0.7	0.7
P H 値	5.8以上8.6以下	7.3	6.8	7.1	7.1	7.2	6.8	7.2	7.5	7.4	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5 度 以 下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	2 度 以 下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

各種イベントPR広告に**オリジナルのぼり**を低価格で承ります

「広報みき」の広告を募集しています

2色刷り (黒+緑)	縦42mm×横174mm	22,000円
	縦42mm×横84mm	12,000円
4色刷り (カラー)	縦42mm×横174mm	33,000円
	縦42mm×横84mm	18,000円

お申込みいただく前に、必ず「広報みき広告掲載基準」の内容をご確認ください。
詳しくは三木市広報広聴課のホームページをご覧ください。

横断幕・懸垂幕・応援幕・法被小物印刷・CD・DVD・Tシャツのぼり旗

- 名刺
- ポイントカード
- ポストカード 等

Takeuchi Printing

竹内印刷株式会社
兵庫県小野市王子町669-1
TEL(0794)63-6300(代) FAX(0794)63-5234




**令和元年度
水道事業予算**


水道は暮らしを守る重要なライフラインです。市では、給水開始から50数年が経過し、老朽管の更新や水道施設の耐震化に取り組んでいます。今後、さらなる人口減少などにより、皆様からいただく水道料金は、減少することが予測されますが、「安心しておいしく飲める水道水を、いつでも安定してお届けする」ために、引き続き効率・効果的な経営を行います。

（市）水道業務課 経営管理係

施設整備に要する収入と支出
（資本収支のため消費税等込み表示）

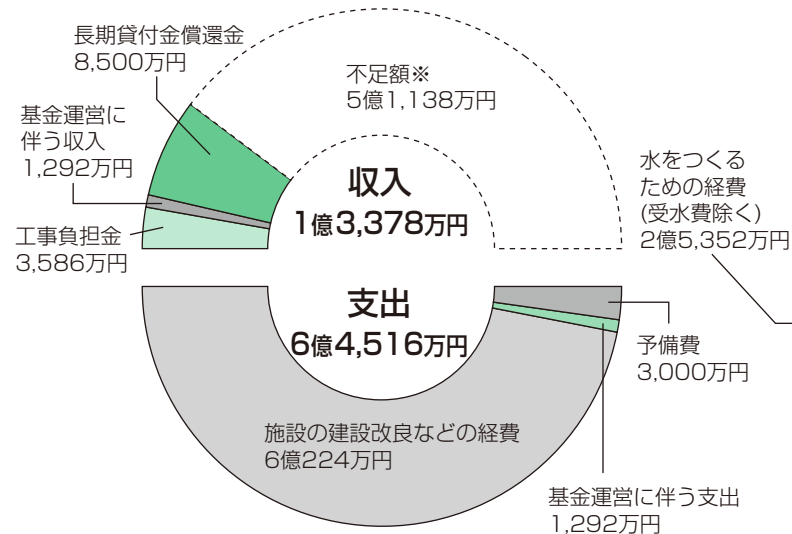

経営活動に伴う収入と支出
（損益収支のため消費税等抜き表示）

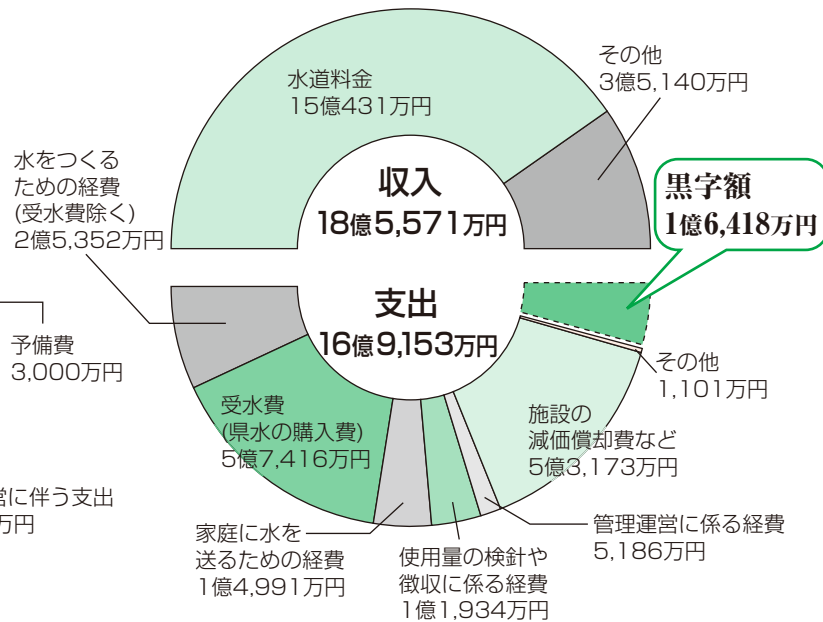

※不足額は現金支出を伴わない減価償却費や営業による利益などで補います。

お宅の水道は漏れていませんか

給水管の老朽化などにより、宅内での漏水が多く発生しています。

メーター検針時に異常があればお知らせしていますが、一度、水道メーターを確認してください。

漏水修理は、市の指定工事事業者に連絡してください。

パイロットを確認。
不使用時は動きません。



（市）水道業務課 営業係

こんな時は三木市水道お客様センター ☎82-2010までご連絡を

- 転入・転居で水道を使用・中止する
- 売買、相続などにより名義人が変わる
- 長期間留守にする など

窓口営業時間

午前8時30分
～午後5時
（土・日曜、祝日
などを除く）

