

平成30年度 水道事業予算

水道は暮らしを守る重要なライフラインです。市では、給水開始から50数年が経過し、老朽管の更新や水道施設の耐震化に取り組んでいます。しかし、人口減少などにより、皆様からいただく水道料金は、減少を見込んでいます。厳しい状況ですが、「安心しておいしく飲む水道水を、いつでも安定してお届けする」ために、引き続き効率・効果的な経営を行います。

【市】水道業務課 経営管理係



テレメータ・中央監視設備を更新

市内に点在する施設を操作・監視するための遠隔監視（テレメータ）システムを更新しました。

各水道施設を常時監視、制御することで無駄のない水量管理や効率の良い施設管理が図れ、故障・事故などへの早急な対応が可能です。

今後も更新されたテレメータ設備を活用し、安全で良質な水をより安定して供給します。

【市】水道工務課



災害に強い耐震型水道管を導入

新たに採用する水道管（GX形状クタイル鉄管）は地震に強く、また外面耐食塗装も改良され、さらなる長寿命化が図れます。施工性も向上し、工事費の縮減が期待できます。市では、技術講習会を実施し、技術向上を図りました。

「災害に強い水道施設づくり」をめざし、順次、水道管の更新を行います。

【市】水道工務課



第60回水道週間

6月1日～7日

「水道水 安全 おいしい 金メダル」



期間中、水道お客様センター（上下水道部庁舎内）来庁者には「粗品」を進呈します。


◀「出典（公社）日本水道協会」

【市】水道業務課 営業係

お宅の水道は漏れていませんか

給水管の老朽化などにより、宅内での漏水が多く発生しています。


メーター検針時に異常があればお知らせしていますが、今一度、水道メーターを確認してください。漏水修理は、市の指定工事業者に連絡してください。




パイロットを確認。不使用时は動きません。

【市】水道業務課 営業係

施設整備に要する収入と支出
(資本収支のため消費税等込み表示)

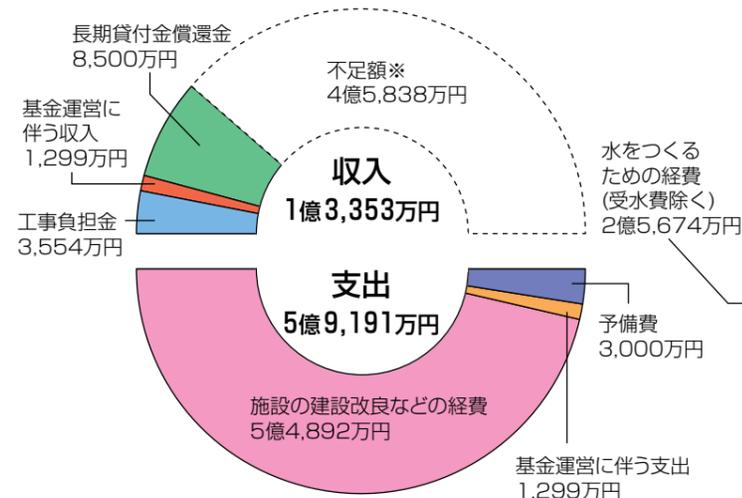

経営活動に伴う収入と支出
(損益収支のため消費税等抜き表示)

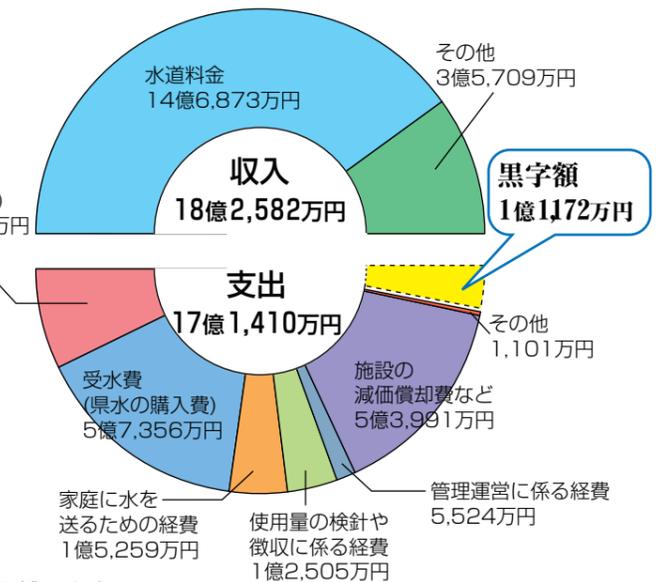

※不足額は現金支出を伴わない減価償却費や営業による利益などで補います。

平成29年度 水質検査結果 三木の水道はすべて水質基準を満たしています

(平成29年4月～30年3月) *年間平均値

【市】水道工務課 施設係

項目	水質基準値	配水区域名											
		三木山	東部	西部	脇川	広野	自由が丘	城山	小林	北部	みなぎ台	畑枝	
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出											
塩化物イオン	200mg/ml以下	15	12	12	15	13	12	16	19	18	18	17	
有機物	3mg/ml以下	0.3未満	0.8	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3未満	0.7	0.7	0.8	
PH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.8	7.1	7.1	7.1	6.9	7.2	7.6	7.4	7.4	7.2	
味	異常でないこと	異常なし											
臭気	異常でないこと	異常なし											
色度	5度以下	0.5未満											
濁度	2度以下	0.1未満											

受水槽の管理者の皆様へ

マンション、学校、病院など水道水を「受水槽」に受けてから利用している施設が多くあります。

受水槽の有効容量が10mを超える施設の管理者は法律の定める基準に従い、管理しなければなりません。

・検査機関による検査を1年に1回以上受検する

・受水槽の掃除を1年に1回行う

また、有効容量が10m以下の「小規模貯水槽」においても、法律に準じた管理に努めていただきますようお願いいたします。

【市】水道業務課 給水係



こんな時は三木市水道お客様センター ☎82-2010までご連絡を

- 転入・転居で水道を使用・中止する
- 売買、相続などにより名義人が変わる
- 長期間留守にする など

窓口営業時間

午前8時30分～午後5時
(土・日・祝日などを除く)

